Hinweisspalte B: Ü=Überlaufkriterium, Bü=Befehlsüberlauf, X=Kriterienanzeige, E=Erläuterung

Pfad	Kennzeichen / Text	Sign	Verw / Zustand	B	Makro Adr.	von Blatt Pfad
1						
2						
3	T3EGB10CL001 / L ÖlTk1		LISA			
4	Messwert Level / mmW / 4-20mA	XQ01				
5						
6	T3EGB10CL002 / L ÖlTk1		LISA			
7	Messwert Level / mmW / 4-20mA	XQ01				
8						
9	T3EGB10CL003 / L ÖlTk1		LISA			
10	Messwert Level / mmW / 4-20mA	XQ01				
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						

Logik

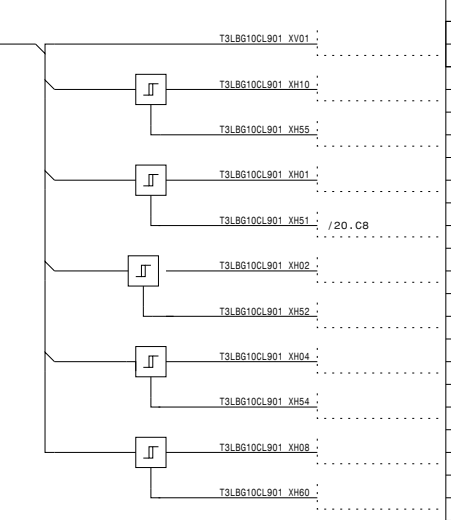

nach Blatt Pfad	Makro Adr.	B	Kennzeichen / Text	Sign	Verw / Zustand	Pfad
						1
						2
						3
						4
						5
						6
						7
						8
						9
						10
						11
			T3EGB10CL901 / AI 2v3 Auswahl	XV01 / Anzeige	0-100%	12
			Grenzwert > max	XH10 / Stoer Alarm	98%	13
			Grenwert < max	XH55 / Hysterese 1%	97%	14
			Grenzwert > hoch 1	XH01 / Alarm	95%	15
			Grenzwert < hoch 1	XH51 / Freigabe	94%	16
			Grenzwert > tief 1	XH02 / Hysterese 1%	10%	17
			Grenzwert < tief 1	XH52 / Meldung	9%	18
			Grenzwert > tief 2	XH04 / Hysterese 1%	7%	19
			Grenzwert < tief 2	XH54 / Alarm	6%	20
			Grenzwert > min	XH08 / Hysterese 1%	3%	21
			Grenzwert < min	XH60 / Absch. Verbrau	2%	22
						23
						24
						25
						26
						27
						28
						29

Diese Zeichnung ist urheberrechtlich geschützt. Eine unerlaubte Vervielfältigung sowie Weitergabe an Dritte verpflichtet zu Schadensersatz und kann strafrechtliche Folgen haben!

Kunden Nr.

Kunde: ARGE Projekt

Proj. Nr P10072
Kom. Nr K10072

				Datum	30.04.16
				Bearb.	TPL
				Gepr.	Plötz
Zustand	Änderung	Datum	Name	Norm	DIN 19227

PLOETZ ENGINEERING

Ers. d.

T3EGB10CL901
2v3 Auswahl Bildung Grenzwerte
EFF Funktionspläne

PLE Standard
ARGE Projekt

Ers. f.

RmKnz ROUZT10 ++				Anlage	=T3EGB
FB:R1	FG: YEBE			Ort	+
Proj/Kom	Fkt.-Knz/TAG Nr.	DCC/1	DCC/2	lfd.-Nr.	Index
10072			2	11	1.0

Blatt 11 von 20

10072-T3ERB-EFF-100-.0011.wsCTD